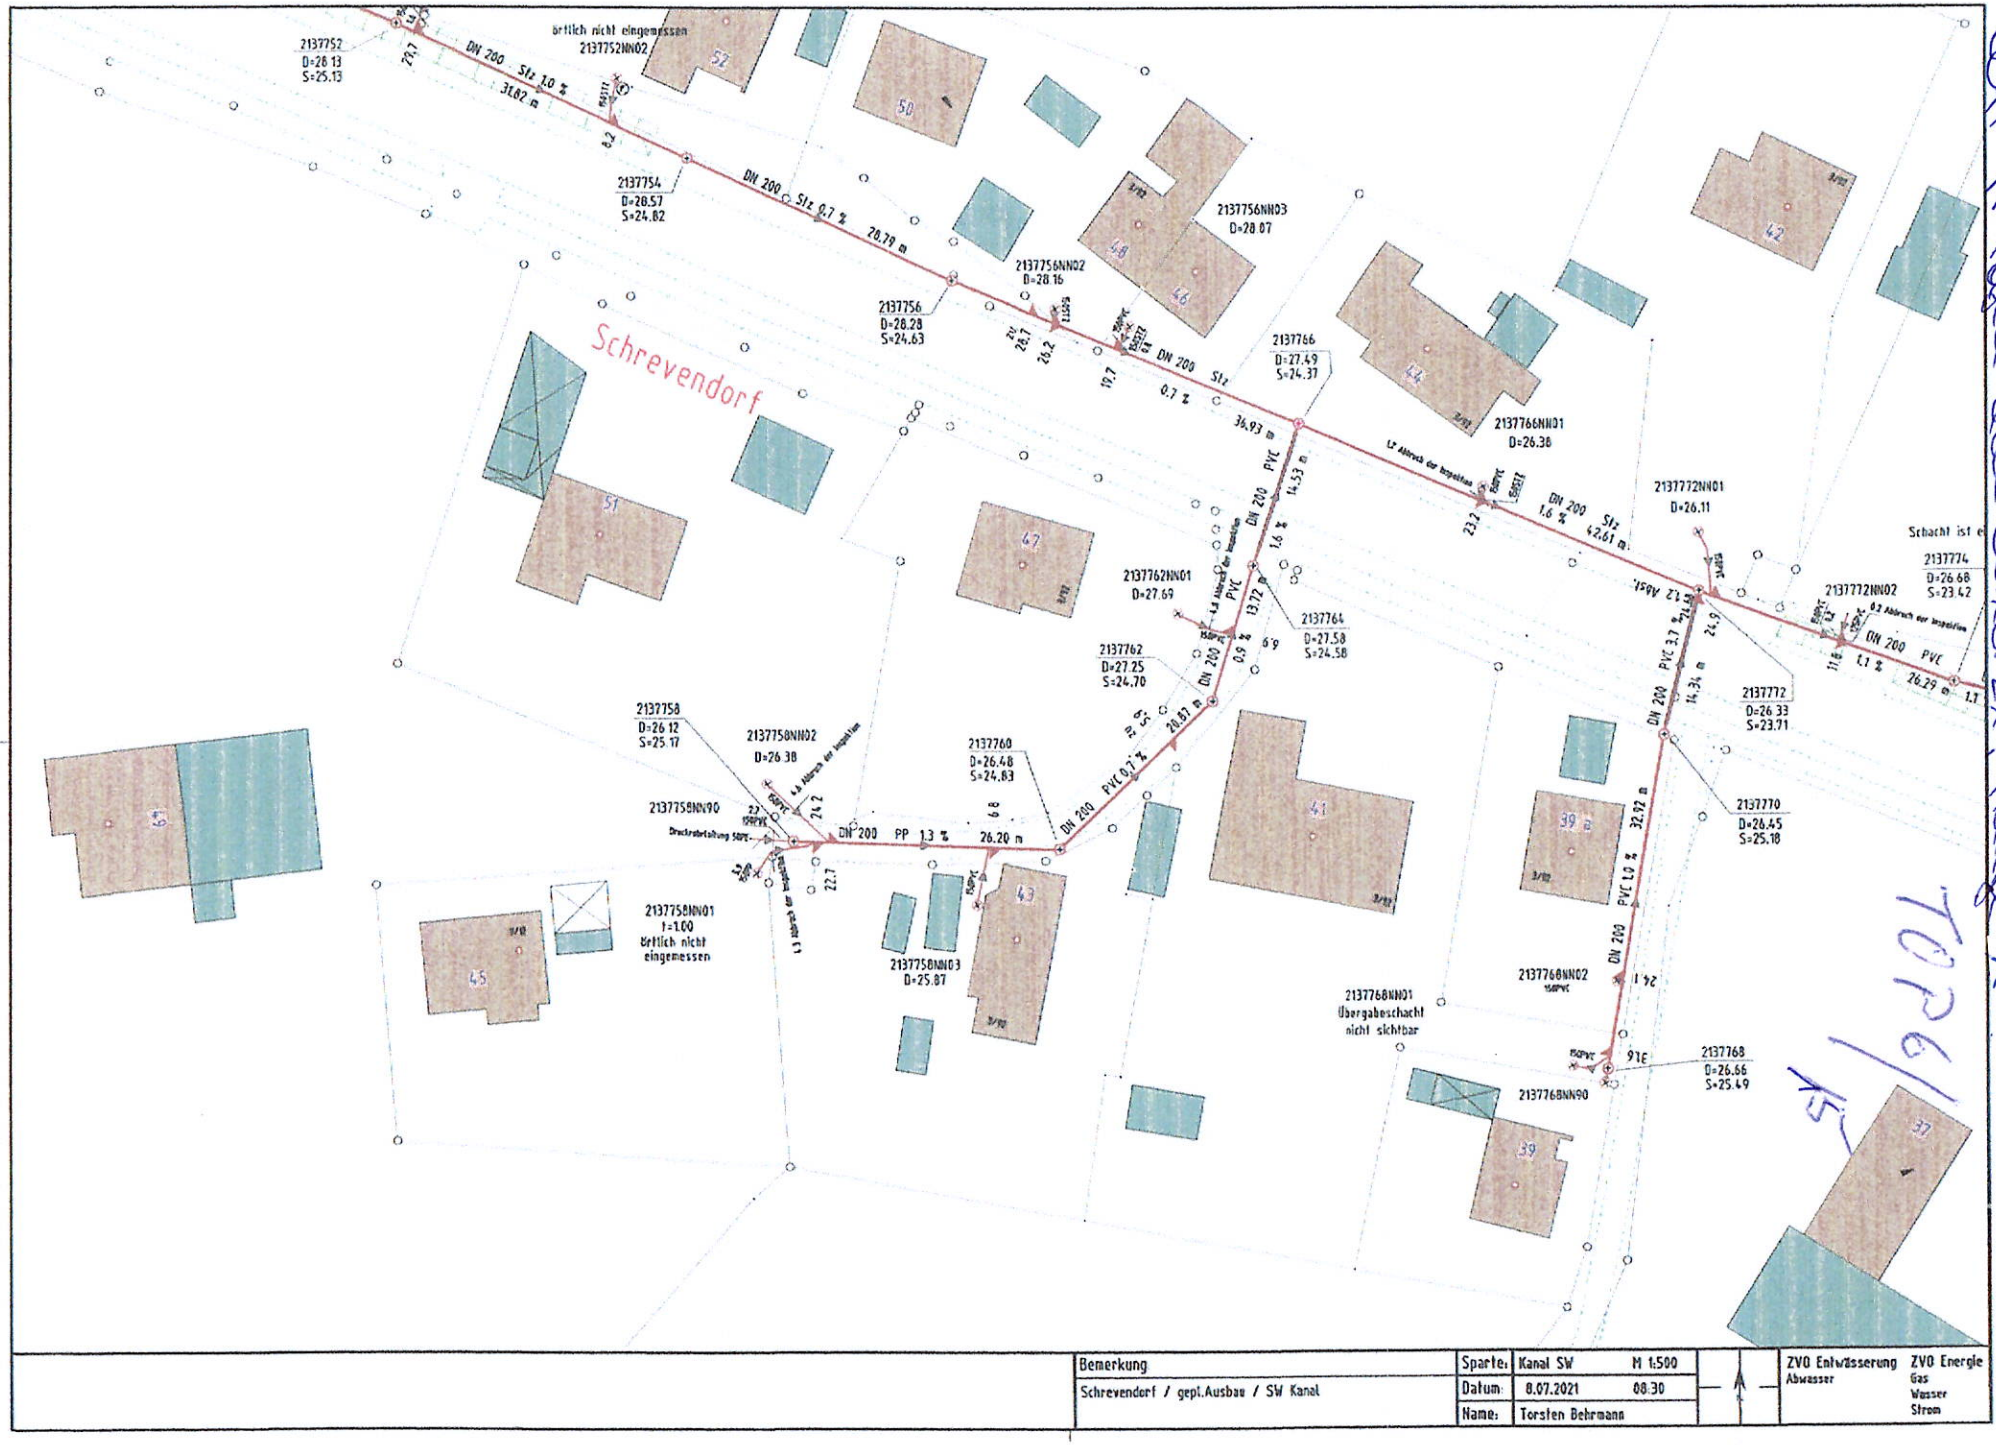
Schrevendorf
2137752
D=28.13
S=25.13
örtlich nicht eingemessen
2137752NN02
DN 200 Stz 1.0 %
31.82 m
2137754
D=28.57
S=24.82
DN 200 Stz 0.7 %
28.79 m
2137756
D=28.28
S=24.63
2137756NN02
D=28.16
2137756NN03
D=28.07
DN 200 Stz
0.7 %
36.93 m
2137766
D=27.49
S=24.37
2137766NN01
D=26.38
DN 200 PVC
14.53 m
1.6 %
DN 200 Stz
1.6 %
62.61 m
2137772NN01
D=26.11
2137772NN02
2137774
D=26.68
S=23.42
Schacht ist e
DN 200 PVC
26.29 m
1.7
2137772
D=26.33
S=23.71
DN 200 PVC 3.7 %
14.34 m
2137770
D=26.45
S=25.18
DN 200 PVC 1.3 %
32.92 m
2137768NN02
2137768
D=26.66
S=25.49
2137768NN90
2137768NN01
Übergabeschacht
nicht sichtbar
2137762NN01
D=27.69
DN 200 PVC
13.72 m
0.9 %
2137764
D=27.58
S=24.58
2137762
D=27.25
S=24.70
DN 200
28.87 m
0.7 %
2137760
D=26.48
S=24.83
DN 200 PP 1.3 %
26.20 m
2137758
D=26.12
S=25.17
2137758NN02
D=26.38
2137758NN90
Druckrohrleitung SDR11
2137758NN01
1=1.00
örtlich nicht
eingemessen
2137758NN03
D=25.87
Schrevendorf
51
47
48
46
50
52
42
44
43
41
39
37
45
Bemerkung
Schrevendorf / gepl.Ausbau / SW Kanal
Sparte: Kanal SW M 1:500
Datum: 8.07.2021 08:30
Name: Torsten Behrmann
ZVO Entwässerung
Abwasser
ZVO Energie
Gas
Wasser
Strom